
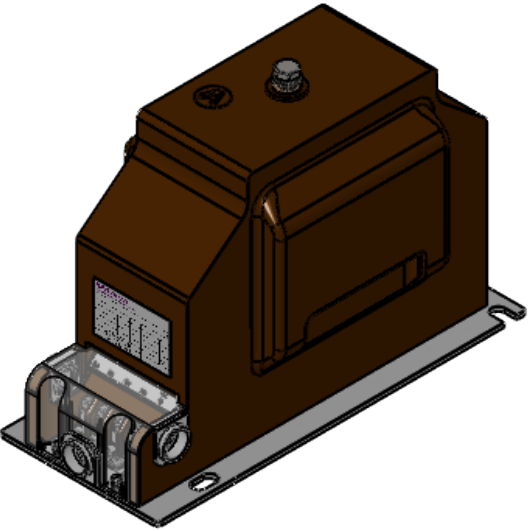
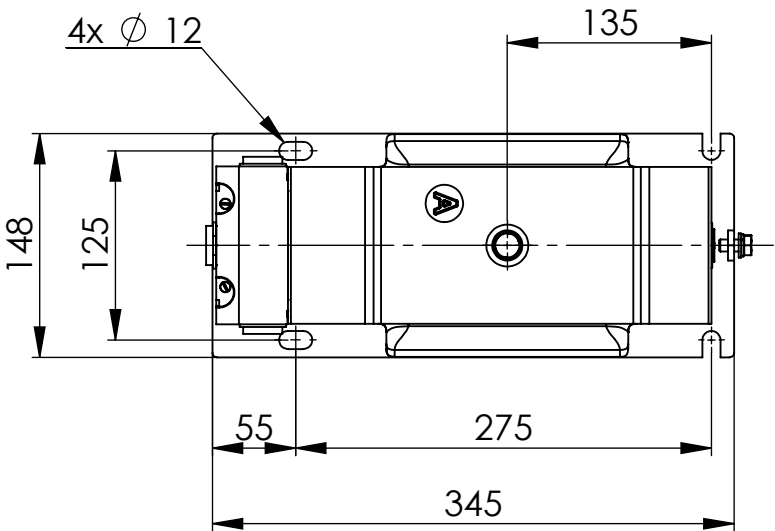
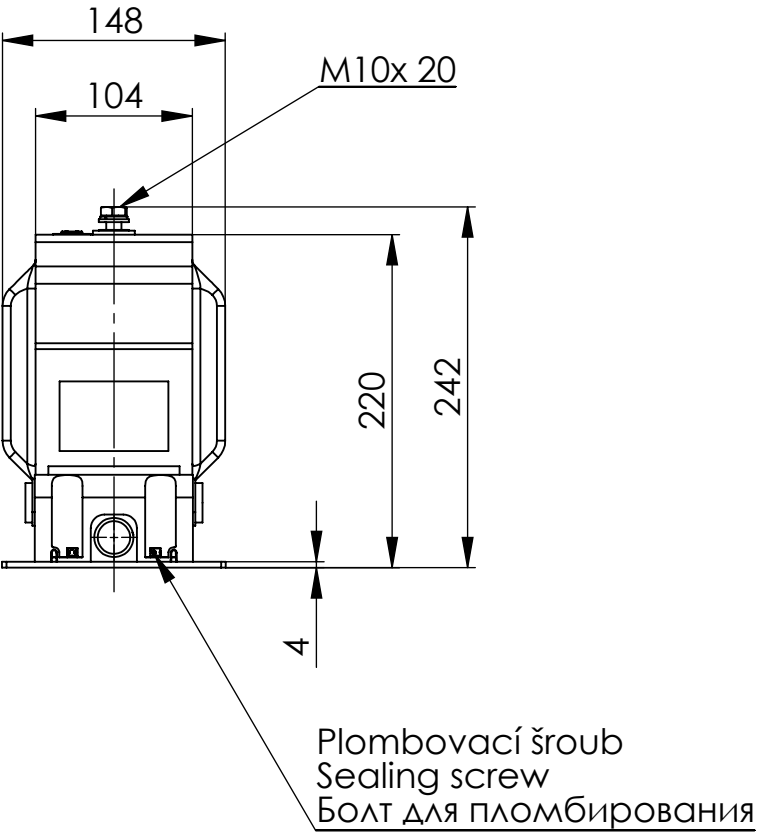


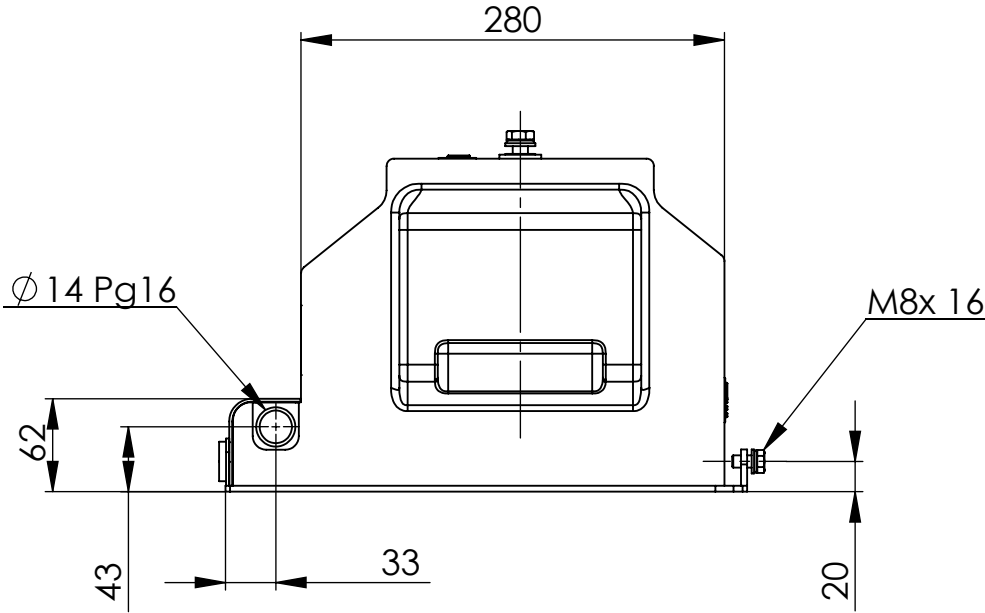

PROMÍTÁNÍ		VYPRACOVAL Bc. Matula	HMOTNOST 14190.45 g	MĚŘÍTKO	1:5
TOLEROVÁNÍ	ISO 8015 ANO	KONTRLOVAL Ing.Stejskal	SEST.		
PŘESNOST	ISO 2768 f H	SCHVÁLIL Ing.Knápek	ST.V.	LCS	
DATUM 8.11.2017			VTS 12		
KPB Intra Instrument Transformers Všechna práva na dokument vyhrazena KPB INTRA s.r.o.			NÁZEV		
			VTS 12 / 01		
			ČÍSLO VÝKRESU		
			2111000999_01		
			LIST 1 Z 1 LISTŮ		